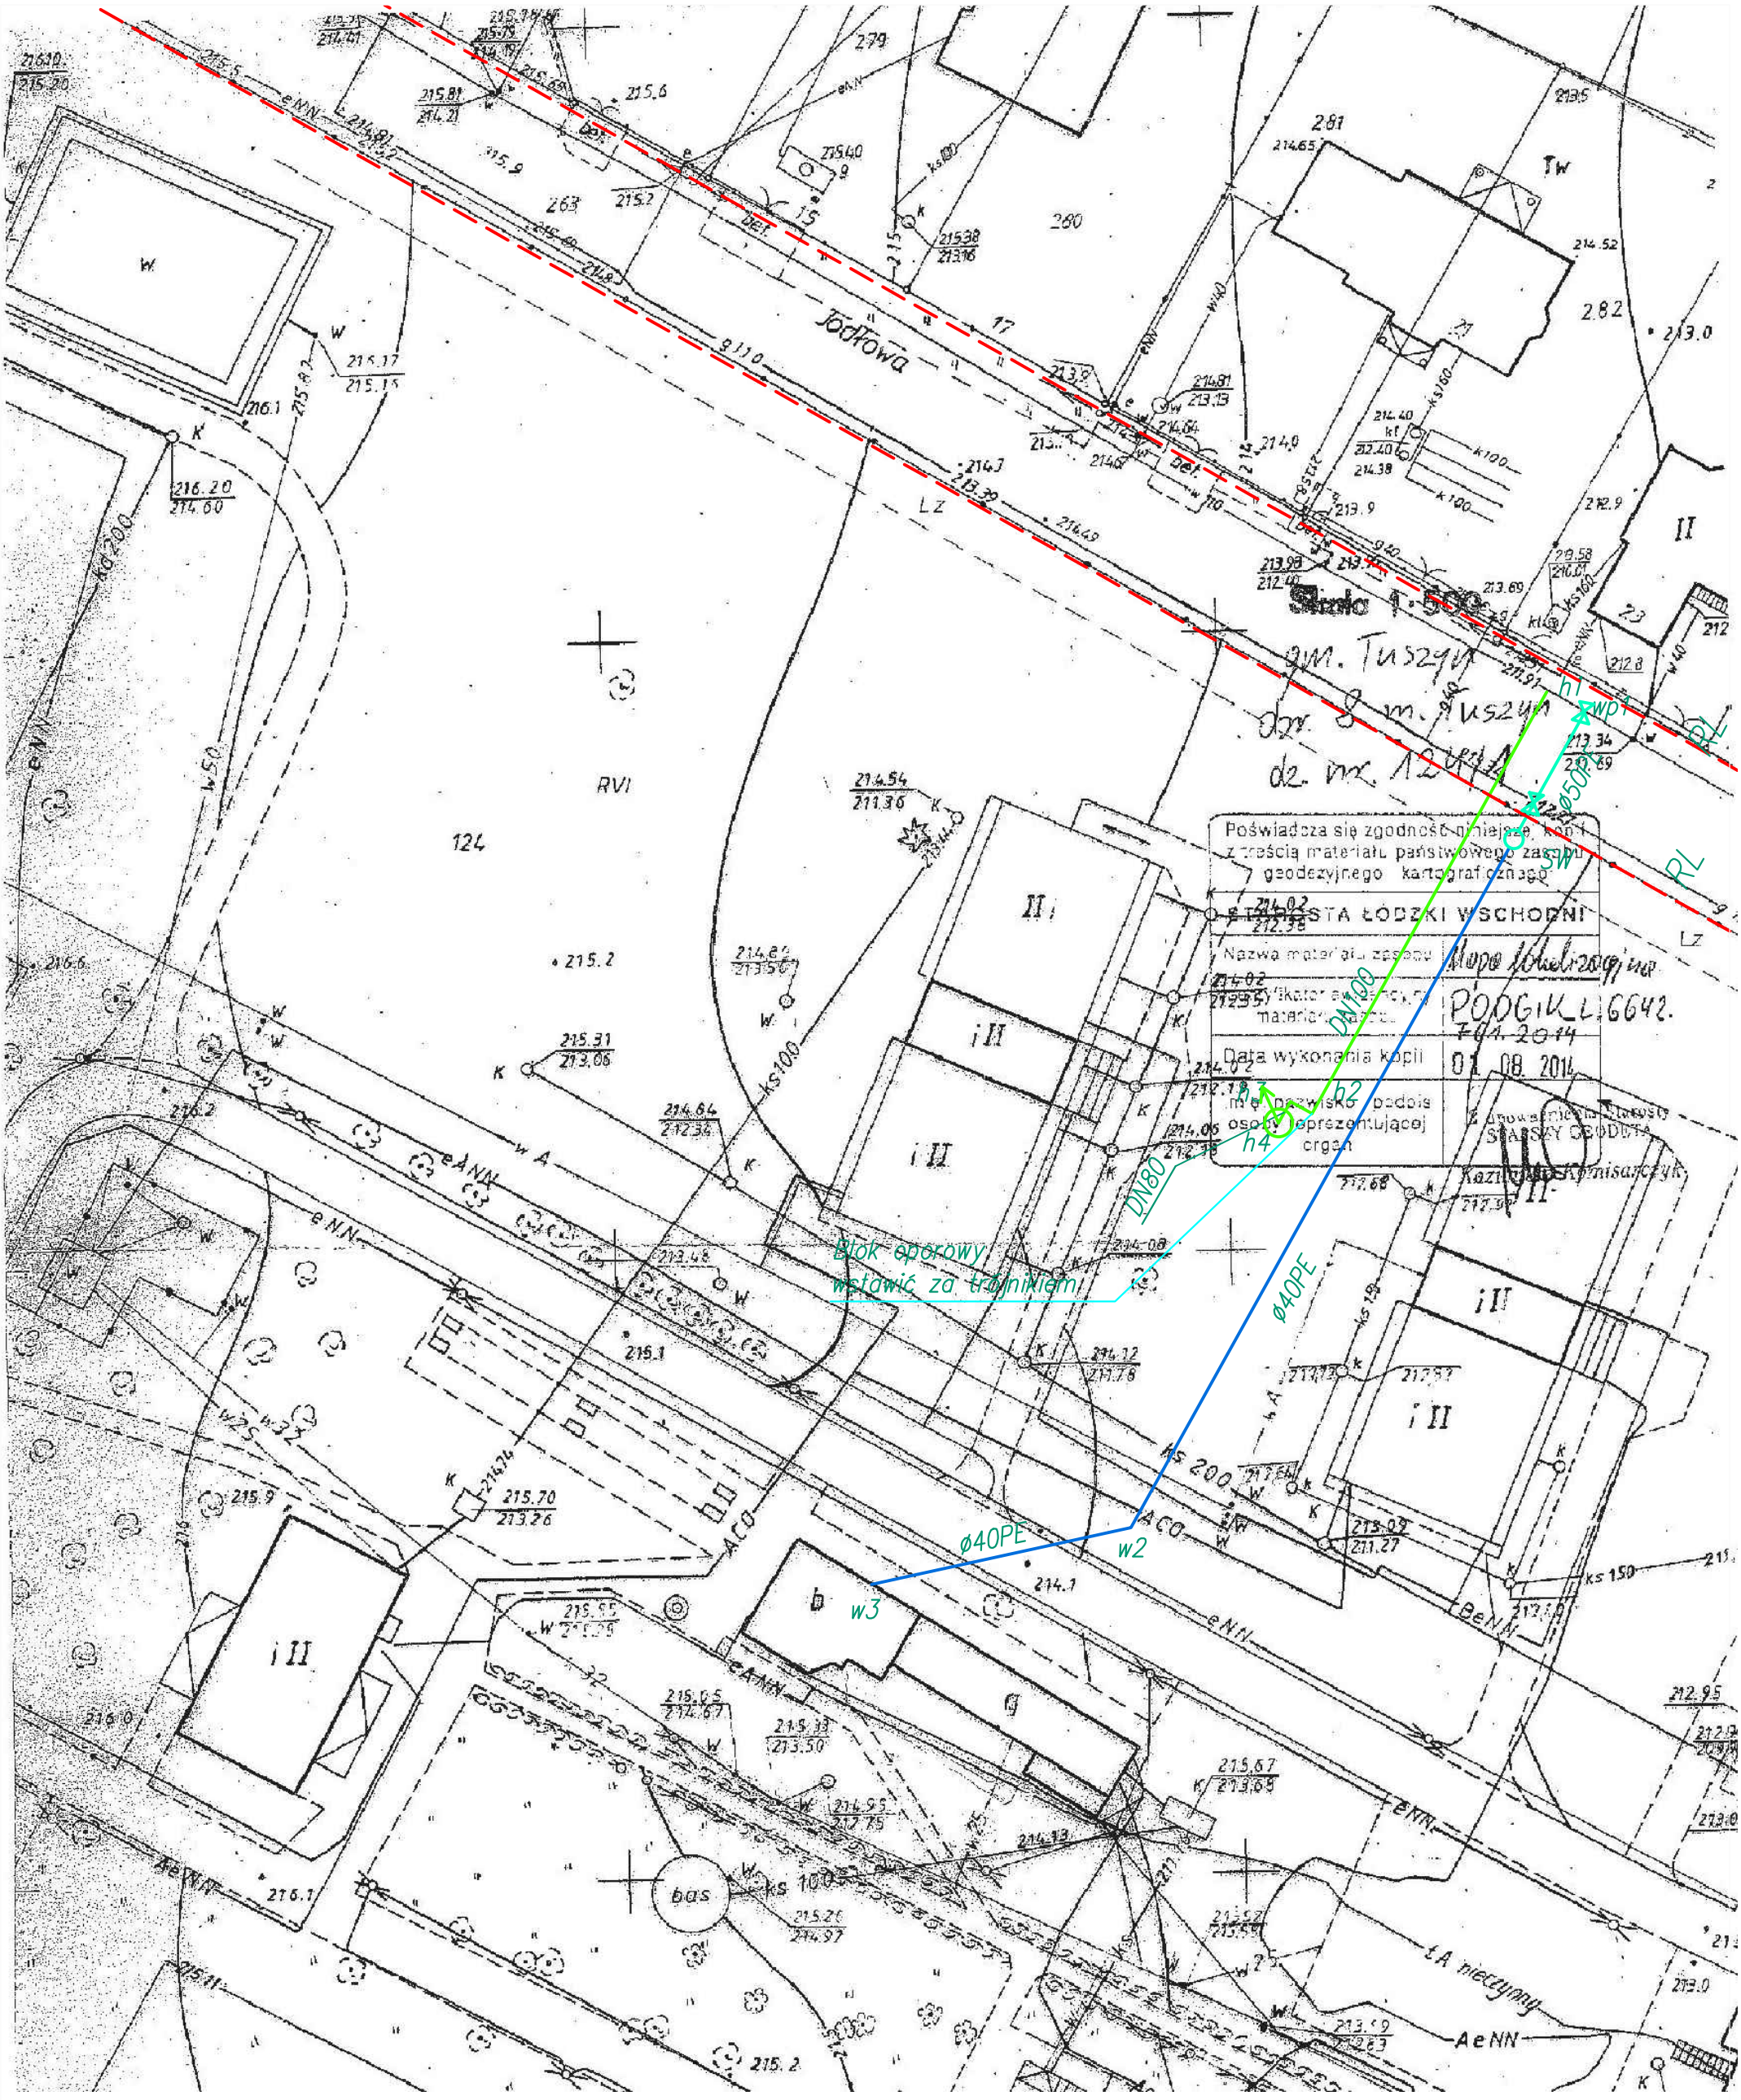

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary geodezyjne punktów wysokościowych połączeń istniejącej instalacji z projektowaną w celu zweryfikowania podanych rzędnych wysokościowych na mapie i profilu. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem. Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności istniejącego uzbrojenia w terenie w odniesieniu do danych podanych na mapie.

Oznaczenia:

- wp – projektowane przyłącze wody,
- w – projektowana instalacja wody,
- h – projektowana instalacja hydrantowa ppoż.
- RL – Linia rozgraniczająca
- – Zasuwa

UWAGA:WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BUDYNEK MIESZKALNY	ADRES BUDOWY:	**DZ. NR 124/1, OBRĘB 8, TUSZYN**
	BRANŻA	**INSTALACJE SANITARNE**
	STADIUM DOKUMENTACJI:	**PROJEKT BUDOWLANY**
	RYS:	**MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA**
	RYS NR:	**w1**
	SKALA:	**1:500**
	DATA:	**WRZESIEŃ 2015**

mgr inż. Mariusz Słowiński
Nr upr. ŁOD/2680/PWOS/15