


#### OZNACZENIA:

1. elektromufa PE/STAL
2. zawór grzybkowy przelotowy DN25,
3. wodomierz DN20mm,  $Q_3=4,0\text{m}^3/\text{h}$  ( $Q_4=5,0\text{m}^3/\text{h}$ )
4. zawór grzybkowy skośny z funkcją antyskażeniową
5. konsola wsporcza dla wodomierza DN20.

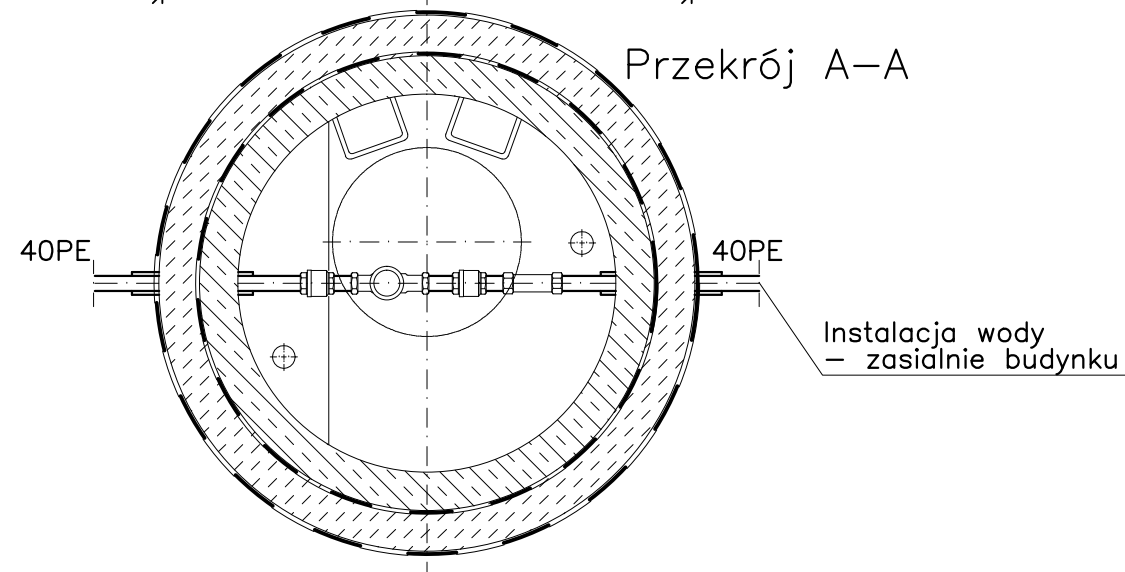

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BUDYNEK MIESZKALNY	ADRES BUDOWY:	DZ. NR 124/1, OBRĘB 8, TUSZYN
	BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
	STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT BUDOWL
	RYS:	SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAW WODOMIERZOWEGO
	RYS NR:	w3
mgr inż. Mariusz Słowiński Nr upr.: LOD/2686/PWOS/15	SKALA:	---
	DATA:	WRZESIEŃ 2015