


Istniejąca
rozdzielnica 0,4kV
ST.TR. NR 1-1313
"Tuszyn Urząd Miasta"

Istn. układ sterowania oświetleniem

Istn. tablica oświetlenia TO
w st. tr. nr 1-1313

4xLGY 16mm²
Istn. obwody ośw. ulic

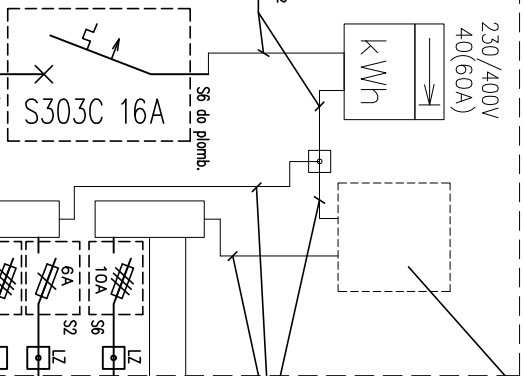


Dobudowa zabezpieczeń
obwodów

$R \leq 30\Omega$

Dobudowa zabezpieczenia
przeglądniczkowego

Istn. YAKY 4x120mm² -1kV

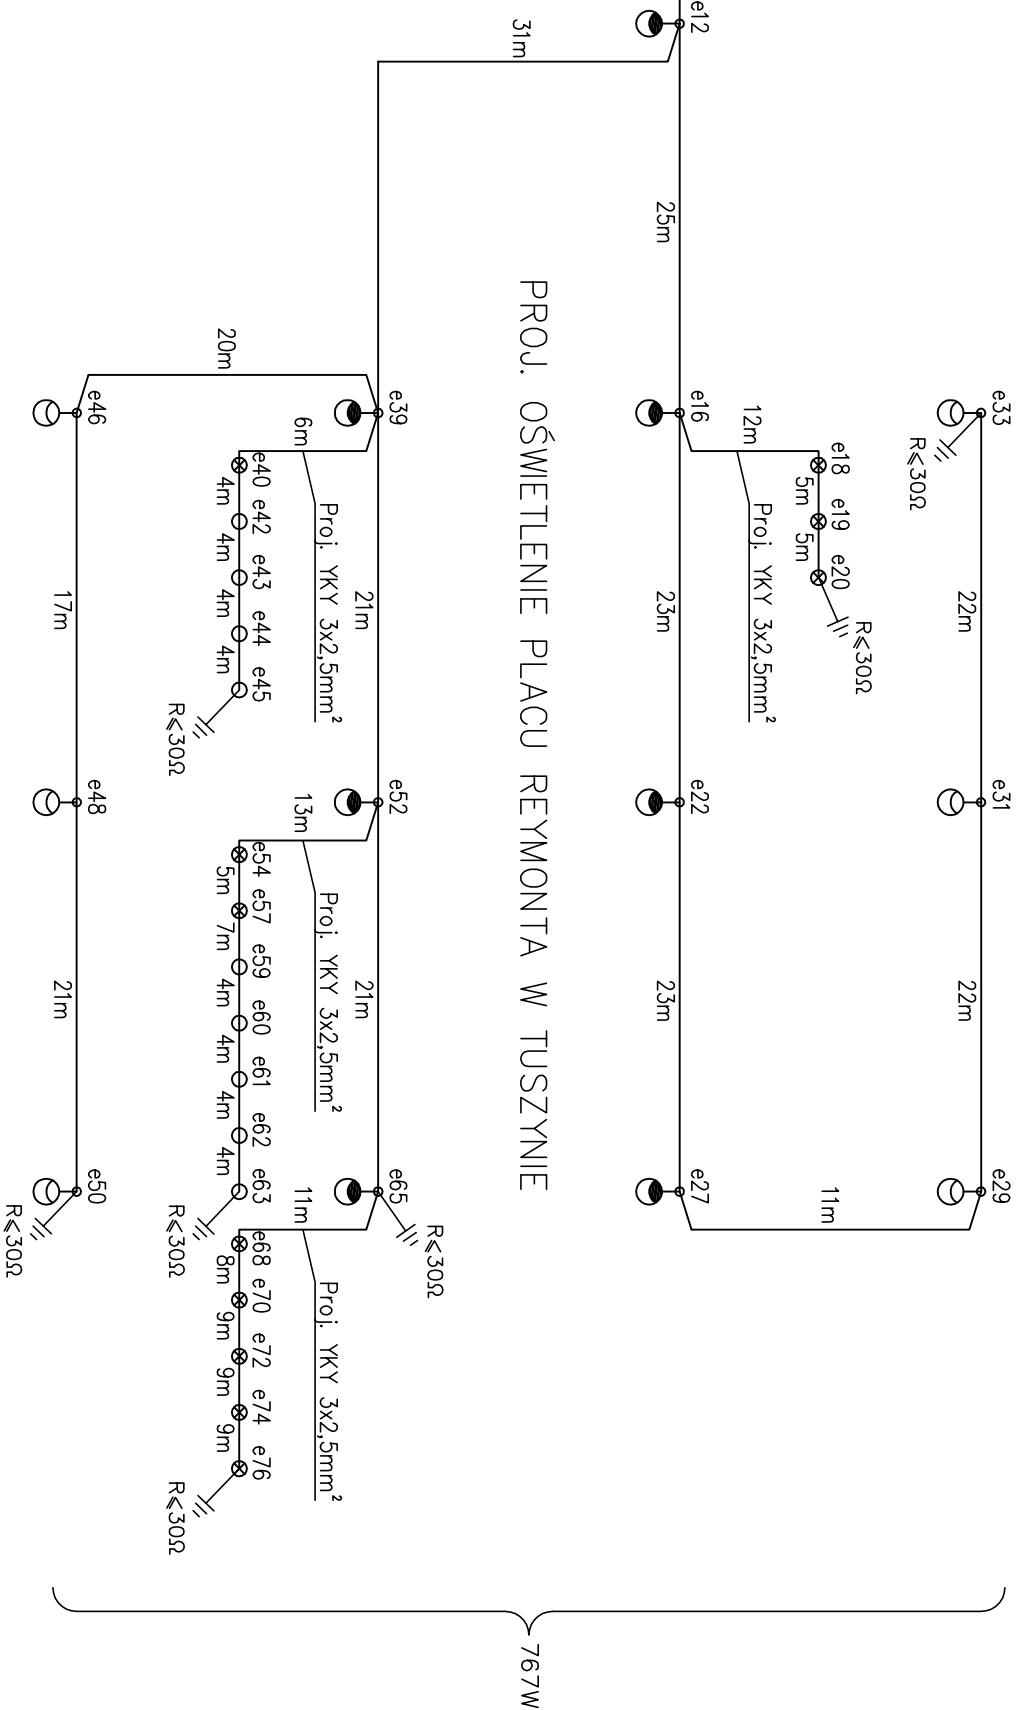

PROJ. OŚWIETLENIE PLACU REYMONTA W TUSZYNI

767W

Układ pracy sieci TN-C-S
System dodatkowej ochrony
od porażeń
"szybkie wyłączenie zasilania"

Obiekt:	Plac Reymonta w Tuszynie		Skala	Data:
	obwód 14 dz. nr 90, 103/2, 103/3			03.2016
Projektant	235/90/WŁ	Współpraca		Nr rys.
tech. Z Kotecki		tech. M Kotecki		2
Treść rysunku: Schemat idowy zasilania oświetlenia				