


Prefabrykaty betonowe –
pom. techniczne fontanny
wg odrbnego opracowania

Projektowana fontanna
wg odrbnego opracowania

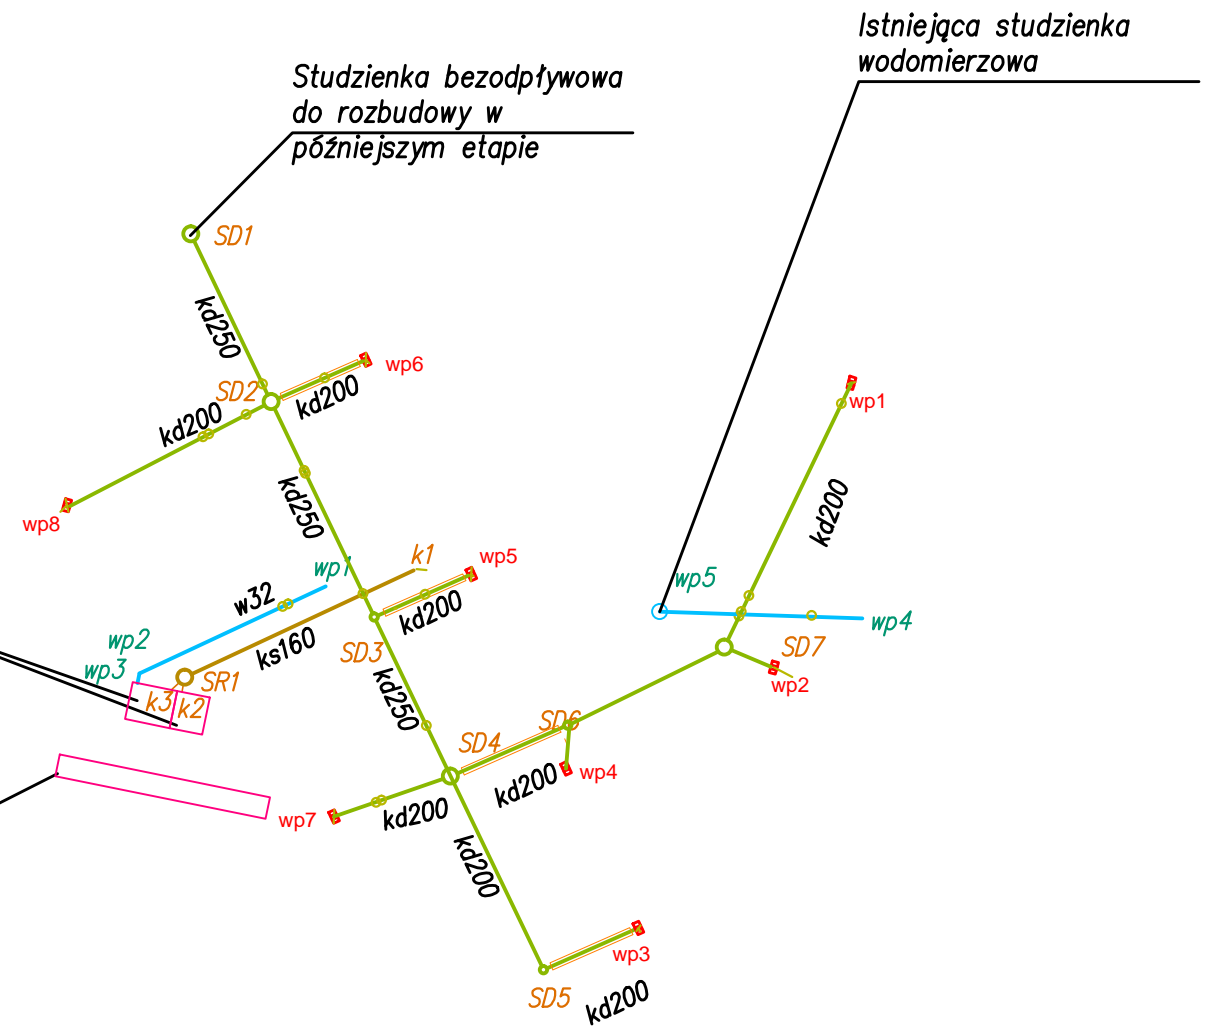

- Oznaczenia:
- w – projektowane przyłącze wody,
 - k – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej,
 - kd – projektowana instalacja kanalizacji deszczowej,
 - RS – rura spustowa,
 - SD – studzienka retencyjna,
 - Proj. kable nN 0,4kV
 - Proj. rury ochronne AROT DVK 50 2szt. o długości 3m
 - Proj. oprawa Aries LED 04L–35W na słupie W 4m – prod. Art–Metal
 - Proj. oprawa Aries LED 04L–63W na słupie ST3X 7m – prod. Art–Metal
 - Proj. oprawa Uran 20 LED 10W – prod. ES–System
 - Proj. oprawa Uran 10 LED 4W – prod. ES–System

INWESTOR:	Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn			
TEMAT ZADANIA:	PROJEKT BUDOWLANY Instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarne przy placu Reymonta, dz. 103/3, Tuszyn			SKALA:
TREŚĆ RYSUNKU:	Opis punktów do mapy			1:500
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	NR RYSUNKU:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mariusz Słowiński	LOD/2686 PWOS/15	03.2016	9
PODPIS:				