


UWAGA:

- Instalację C.O. zaprojektowano z rur wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową.
- Wszystkie instalacje izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oznaczenia:

- instalacja wewnętrzna C.O. prowadzona w kottowni
- instalacja wewnętrzna C.O. prowadzona w posadzkach i brudach
- lokalizacja grzejnika płytowego,
- 16 x 2,0 — średnica nominalna instalacji C.O. z rur polietylenowych wielowarstwowych
- DN15 — średnica nominalna instalacji C.O. z rur stalowych cienkościennych
- ✱ — pętla grzewcza ogrz. podłogowego

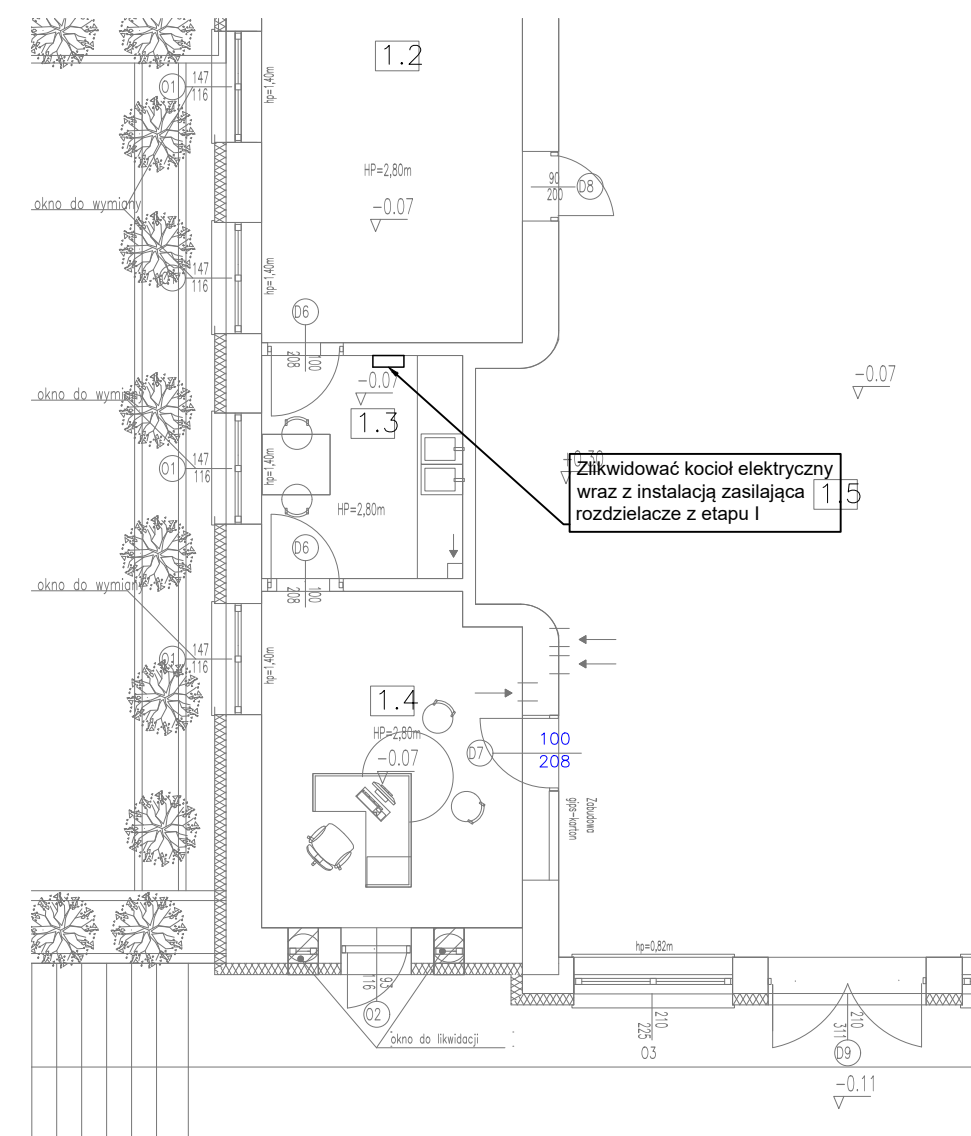

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94/74/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną projektanta i nie mogą być powielane, powielone lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączenie własności inwestora.

JEDNOSTKA: Biuro Projektowe ESM Studio Mariusz Słowiński NIP: 728257984
PROJEKTOWA: Tuszyn 90-080, ul. Wysoka 9 lok. 3, e-mail: pracownia@esm.com.pl, TEL: 0 505 699 911

FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY		
Tytuł PROJEKTU:	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNO-HOTELOWEGO Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI NA CELE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI - ETAP II		
Adres (INWESTYCJI):	Tuszyn, dz. nr 124/1, obr. 8 ul. 3 Maja 49		
BRANŻA:	SANITARNIA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Słowiński upr. NR LOD/2686/PWOS/15	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	Eur. inż. mgr inż. Piotr Ścieglenko upr. NR LOD/0479/POOS/06	PODPIS:	
Tytuł RYSUNKU:	Wewnętrzna instalacja CO		
ESM STUDIO	SKALA: 1 : 100	DATA: Październik 2018	NR RYSUNKU: 3