
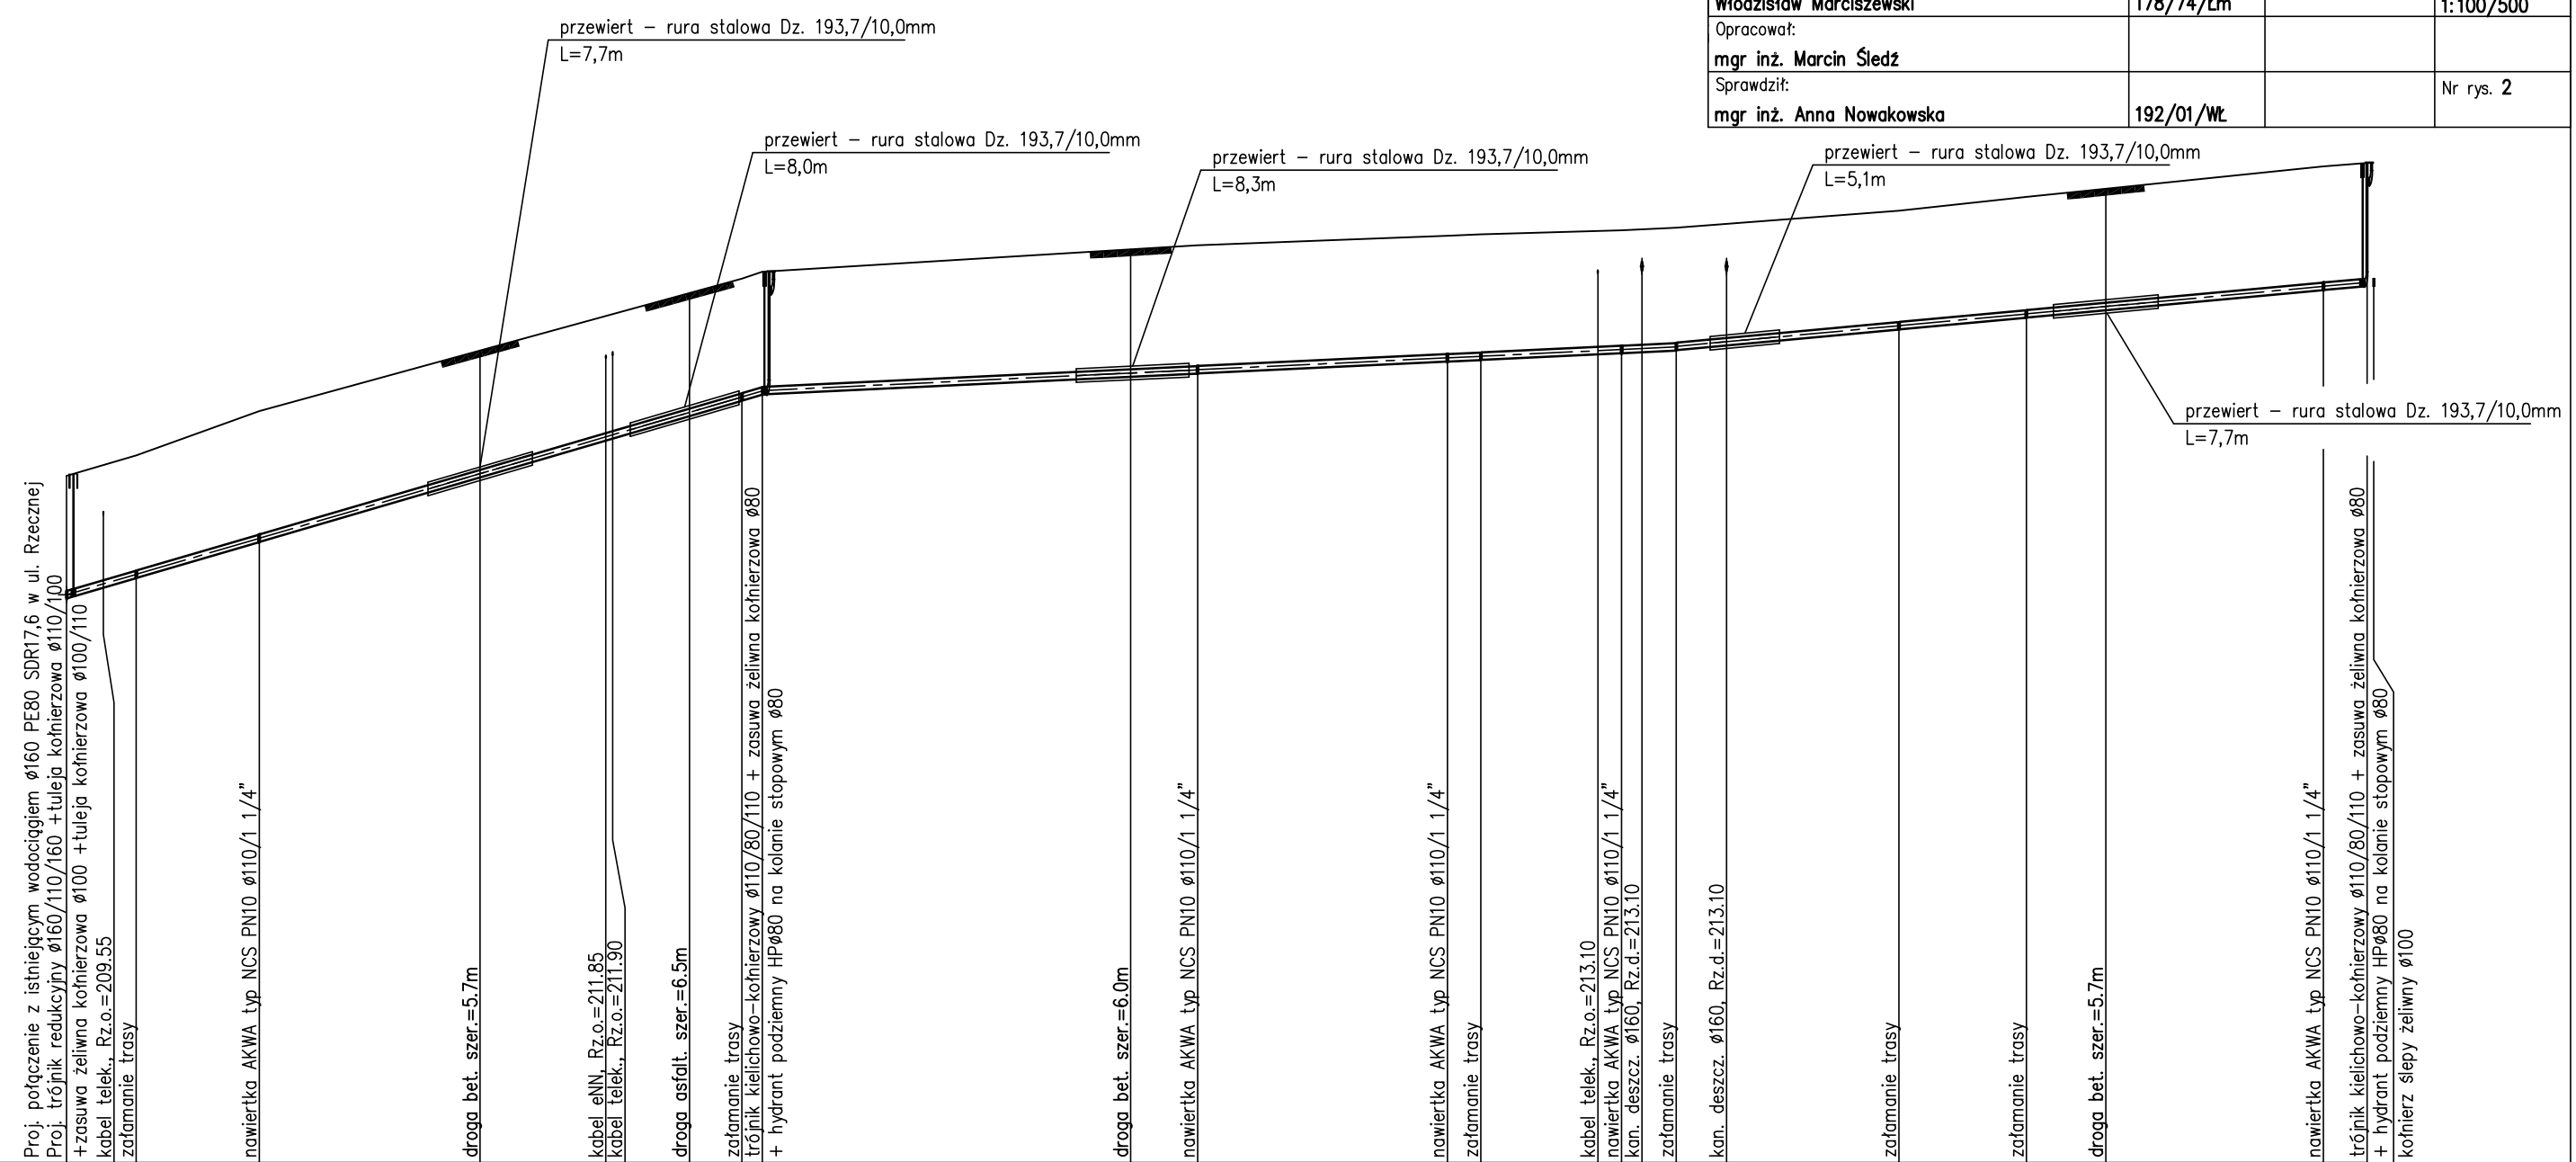


# UL. GŁÓWNA

## UWAGI!

1. Na trasie przyłączy wodociągowych, w odległości ok. 0,5m od granicy posesji, zamontować zasuwę odcinającą DN32mm (gwintowane lub z końcówkami do rur PE)

Zakład Projektowania "KOMA" Włodzisław Marciszewski 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251		
Obiekt: <b>WODOCIĄG W UL. GŁÓWNEJ W RYDZYŃKACH GMINA TUSZYN</b>	Treść rys. <b>Profil sieci wodociągowej</b>	
	Upr. bud.	Podpis
Projektant: <b>Włodzisław Marciszewski</b>	<b>178/74/Lm</b>	Rodzaj proj. <b>PBW</b>
Opracował: <b>mgr inż. Marcin Śledź</b>		Data: <b>10.2007r.</b>
Sprawił: <b>mgr inż. Anna Nowakowska</b>	<b>192/01/Wł</b>	Nr rys. <b>2</b>



POZIOM PORÓWNAWCZY	
Zakład Proj. "KOMA" W. Marciszewski ul. Północna 27/29 166z	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

1.75	208.35	210.10	Proj. połączenie z istniejącym wodociągiem ø160 PE80 SDR17.6 w ul. Rzesznej
208.36	208.36	210.10	Proj. trójnik redukcyjny ø160/110/160 + tuleja kołnierkowa ø110/100
1.75	208.65	210.40	+ zasawa żeliwna kołnierkowa ø100 + tuleja kołnierkowa ø100/110
1.87	209.18	211.05	kabel telek., Rz.o.=209.55
209.96	209.96	211.05	złamanie trasy
210.67	210.67	211.05	nawierotka AKWA typ NCS PN10 ø110/1,1/4"
210.70	210.70	211.05	druga bet. szer.=5,7m
210.84	210.84	211.05	kabel eNI, Rz.o.=211,65
1.74	211.26	213.00	kabel telek., Rz.o.=211,30
1.75	211.35	213.10	druga asfalt. szer.=6,5m
1.83	211.66	213.49	druga bet. szer.=6,0m
1.79	211.86	213.65	nawierotka AKWA typ NCS PN10 ø110/1,1/4"
211.58	211.58	213.65	złamanie trasy
211.94	211.94	213.71	nawierotka AKWA typ NCS PN10 ø110/1,1/4"
211.96	211.96	213.71	kabel telek., Rz.o.=213,10
1.75	211.96	213.71	nawierotka AKWA typ NCS PN10 ø110/1,1/4"
1.75	212.00	213.75	kan. deszcz. ø160, Rz.d.=213,10
1.75	212.00	213.75	złamanie trasy
212.07	212.07	213.10	kan. deszcz. ø160, Rz.d.=213,10
1.69	212.31	214.00	złamanie trasy
1.72	212.48	214.20	złamanie trasy
212.54	212.54	214.20	druga bet. szer.=5,7m
1.76	212.89	214.65	nawierotka AKWA typ NCS PN10 ø110/1,1/4"
1.75	212.95	214.70	kabel telek., Rz.o.=212,89
1.75	212.95	214.70	kabel telek., Rz.o.=212,95
1.75	212.95	214.70	złamanie trasy
1.75	212.95	214.70	hydrant poziomy HPø80 na kolanie stopowym ø80
1.75	212.95	214.70	kolejnik żeliwny ø100