


$P_0 = 15 \text{ kW}$
 $J_0 = 25 \text{ A}$

TL na zewnątrz
 budynku

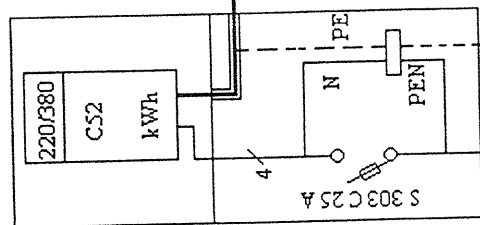

istn. przyłącze 2
 A x S n 4 x 25 mm²


istn. linia 0,4 kV
 4 x Al 25

$R < 30 \text{ om}$
 FeZn 30x4 mm

P-10

1. napowietrzna
 Al 4x50 mm²

GZ 0,66/2,5
 $R < 10 \text{ om}$

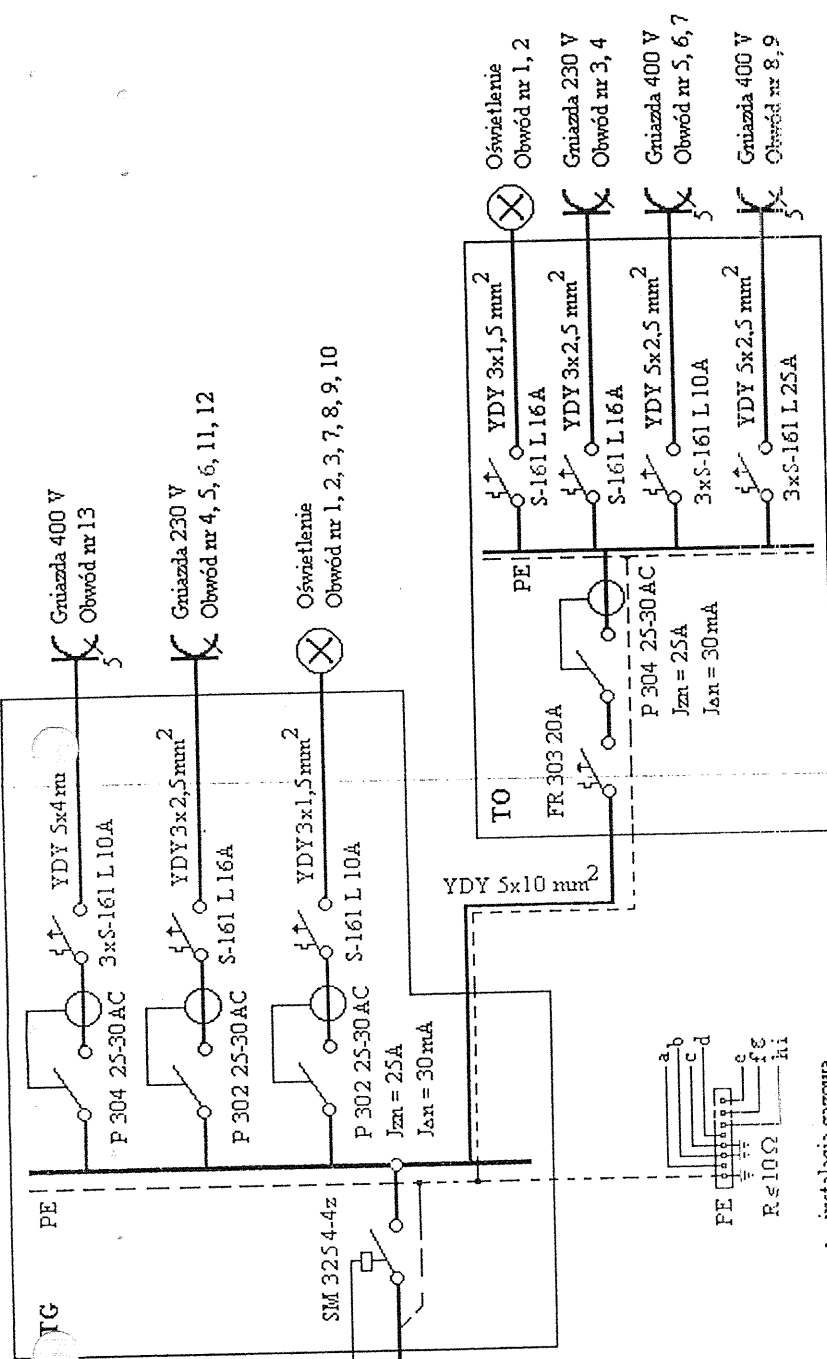

a - instalacja gazowa

b - instalacja wodna

c - instalacja kanalizacyjna

d - instalacja CO

e - zbrojenie budynku

f - uzimierzenie fundamentów

g - uzimierzenie sztuczne

h - instalacja klimatyzacji

i - instalacja chłodnicza

PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONANSTWO
 SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 mgr inż. Paweł Dreslewski
 94-056 Łódź, ul. Napierńskiego 3/52
 Upr. bud. nr 472/81/WMT

Zamierzenie inwest.(nazwa):	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, UTWIERDZENIE TERENU			
Adres inwestycji :	WOLA KAZUBOWA, ul. Górecka 82, gm. Tuszyń dz. o nr ewid. 59			
Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)			
Obiekt:	BUDYNEK STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ			
Tytuł (nazwa) rysunku:	SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA	Skala:	—	Nr rysunku 3
Imię i nazwisko	mgr inż. Paweł Dreslewski	Specjalność	Instalacje elektryczne	Podpis
Autor projektu:	mgr inż. Paweł Dreslewski	Numer uprawnień bud.	172/81/WMT	Data : 10.2006
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Tyburczy	Instalacje i urządzenia elektryczne	415/74/Lm	10.2006

Starostwo Powiatowe w Łódź.
 Referat Budownictwa
 95-080 Tuszyń, ul. Piotrkowska 211