


Nie wymaga uzgodnienia  
mgr inż. BOGUMIŁA OZÓG

rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  
nr upr. GJP 125/98 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  
zam. Łódź, ul. Kasprzaka 10 m 14, tel. 651-56-71  
praca Łódź, ul. Wojska Polskiego 55/61, tel. 655-64-97

mgr inż. BOGUMIŁA OZÓG  
rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych  
zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego  
bez służby zdrowia nr uprawnień 11-BP/O/93  
zam. Łódź, ul. Kasprzaka 10 m 14 tel. 51-56-74  
praca Łódź, ul. Wojska Polskiego 55/61 tel. 655-64-97

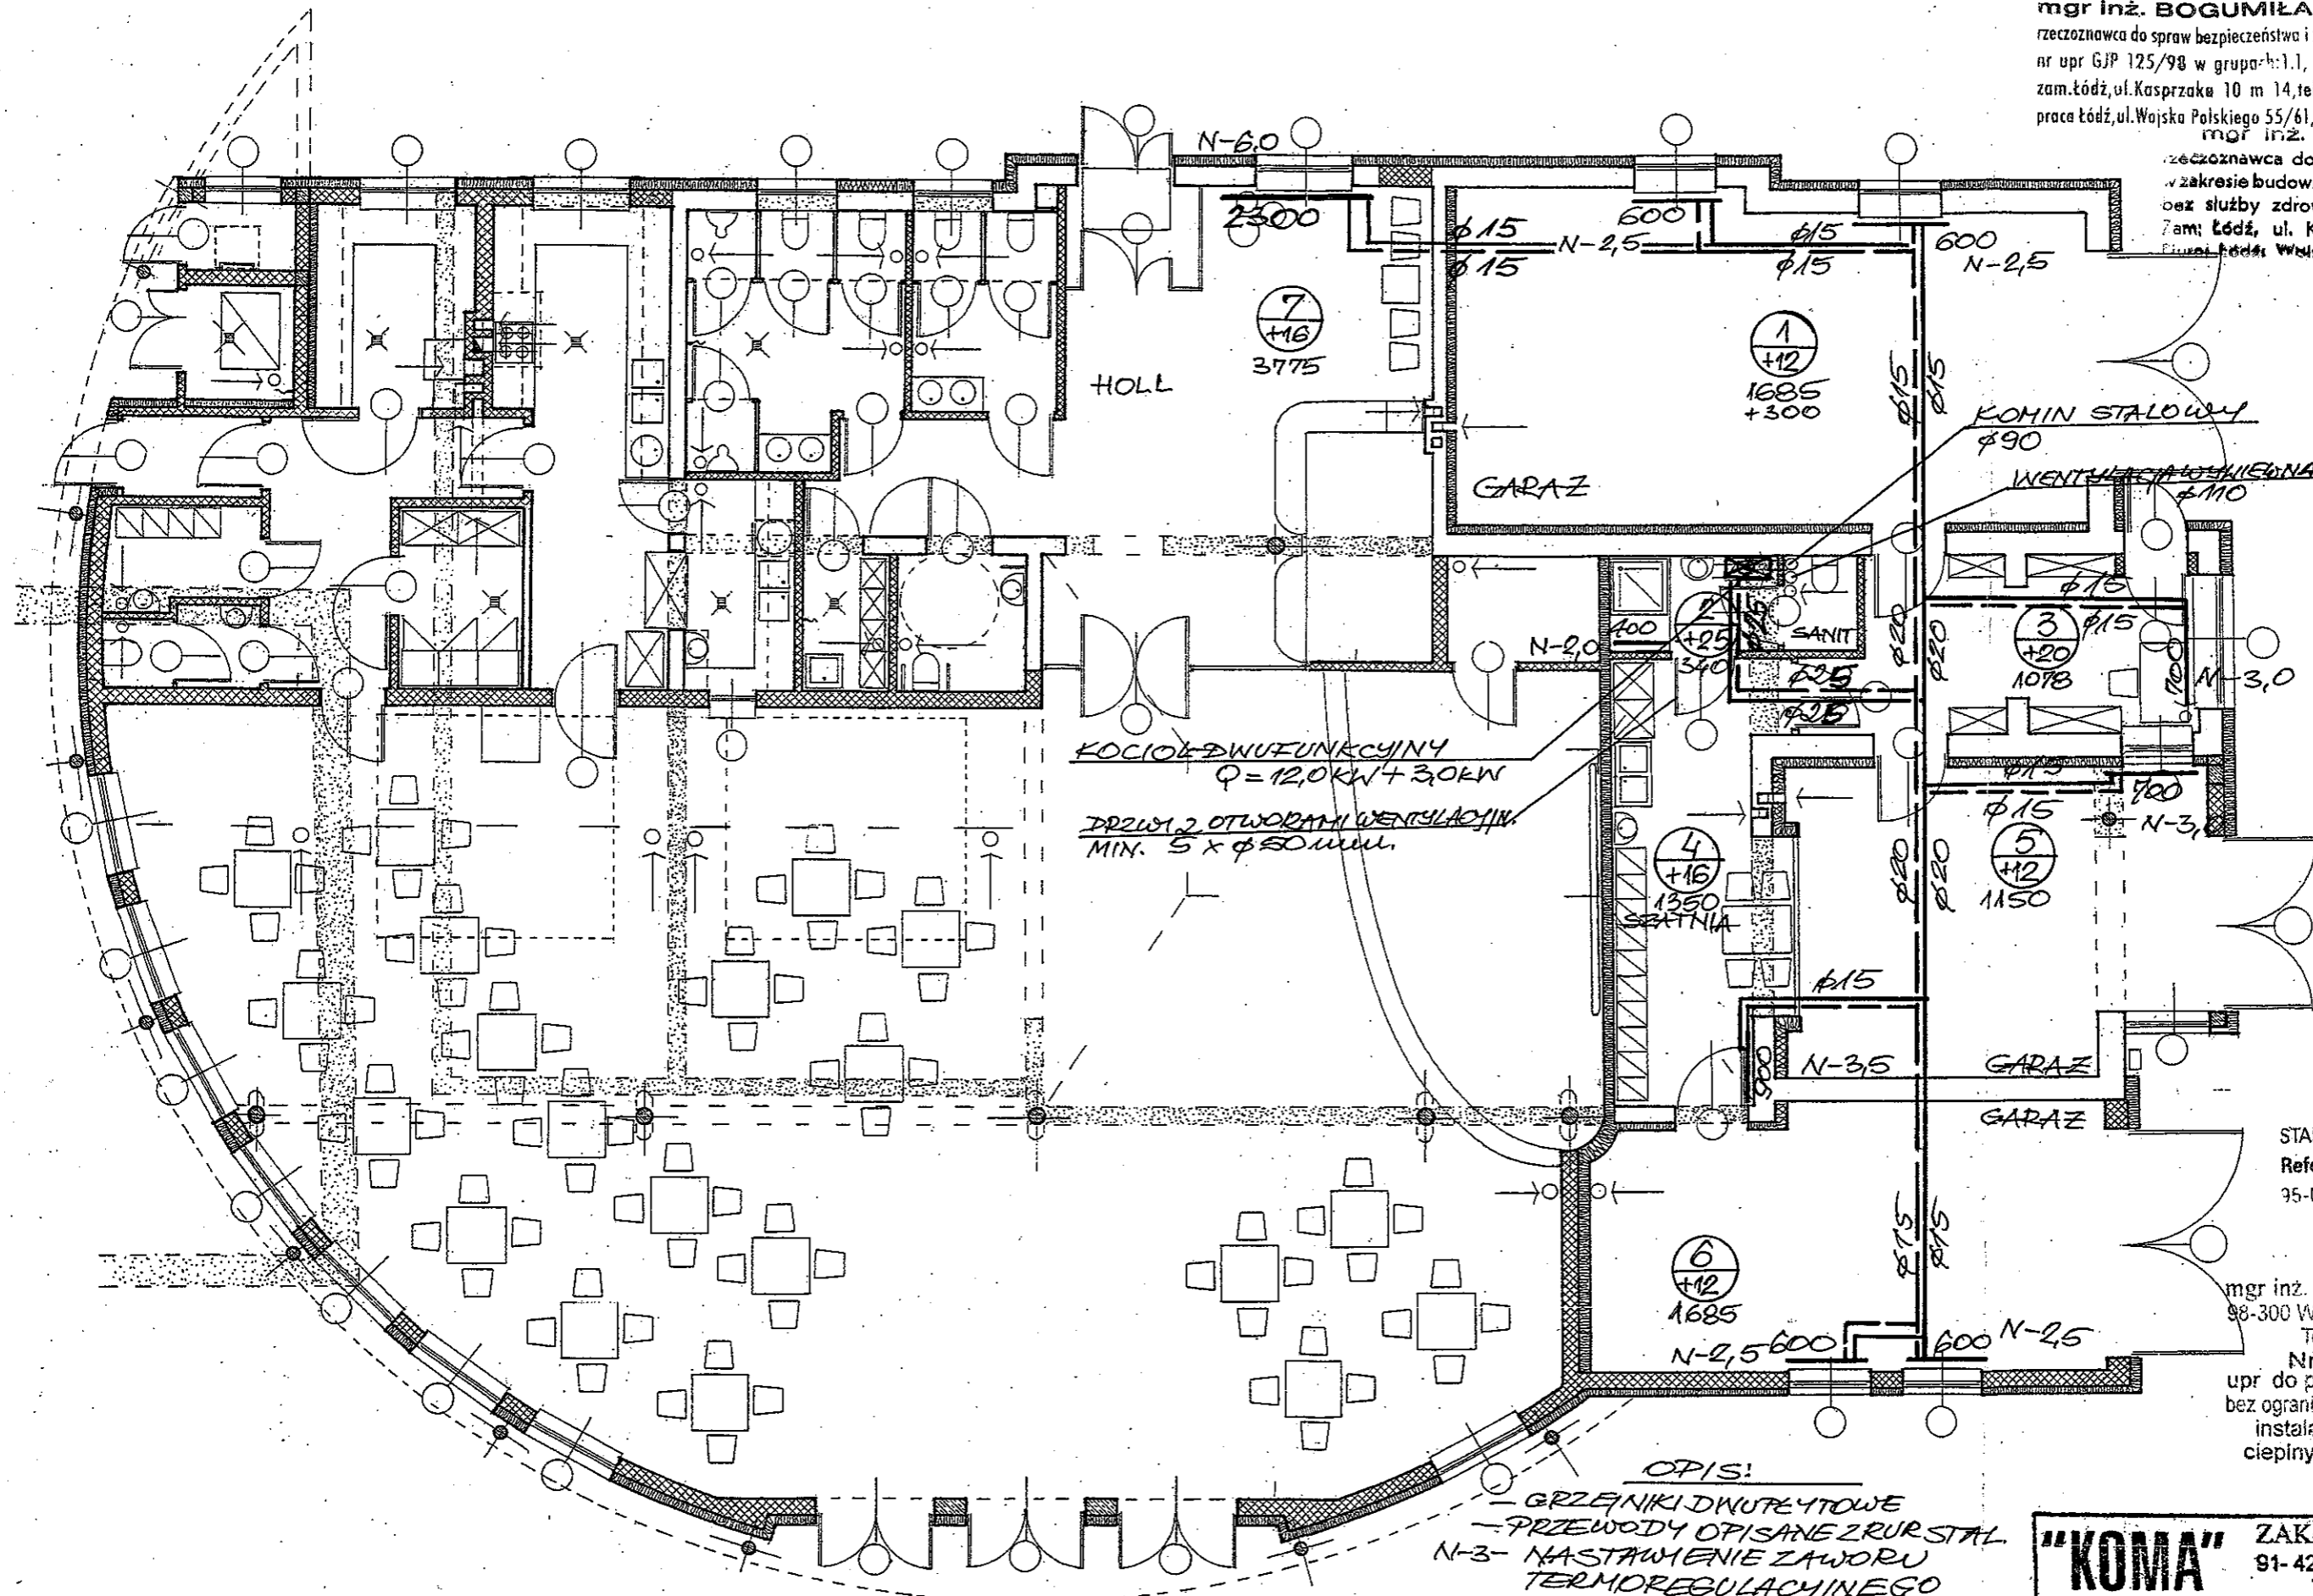

KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY  
 $Q = 12,0 \text{ kW} + 3,0 \text{ kW}$   
PRZY 2 OTWORAMI WENTYLACYJN.  
MIN.  $5 \times \phi 50 \text{ mm}$

OPIS:  
- GRZEJNIKI DWUFUNKCYJNE  
- PRZEWODY OPISANE Z RUR STAL.  
N-3- NASTAWIENIE ZAWORU  
TERMOREGULACYJNEGO  
- PRZEWODY UŁOŻONE  
W PODŁODZE W PESZLU,  
- NACZYNIĘ WZBIORCZE ZAMKNIĘTE  
OPR. 15 L.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI  
Referat Budownictwa w Tuszyń  
95-080 Tuszyń, ul. Piotrkowska 2/4

mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA  
98-300 Włocławek - Os. Stare Sady 46/18  
Tel. (043) 840-25-94  
Nr. ew. 192/01/WL  
upr. do proj. kierowania rob. bud.  
bez ograniczeń w spec. inst. w zakr. sieci  
instalacji i urządzeń wod-kan,  
ciepłych, wentyl. i gazowych.

"KOMA" ZAKŁAD PROJEKTOWANIA			
91-420 ŁÓDŹ, ul. POŁNOĆNA 27/29			
Tel./Fax (042) 634-02-51			
OBIEKT: STRAZNICA	TRESC RYS. PROJ.	RODZ. PROJ.	DATA
OSP-KRUSZÓW	INST. C.O.	PB	09
PROJEKTOWAŁ	UPR. BUD.	PODPIS	SKALA
W. MARCISZEWSKI	1997/10	[Signature]	1:100